


7. Podłogi w celach transformatorowych wykonać z płyt WEMA na konstrukcji stalowej. Rysunki wykonawcze (robocze) wykonawca przedstawi do akceptacji ~~inwestora~~ inwestora.
8. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych muszą zostać wymienione.
9. Ściany żelbetowe bez ralew mogą zostać docelowo pomalowane bez tynkowania.
10. Przeanalizować z projektantem wentylacji mechanicznej zamianę 6 szt. wentylatorów stacji trafo na 2 szt. przy założeniu, że każdy transformator wydruka 8 kW.

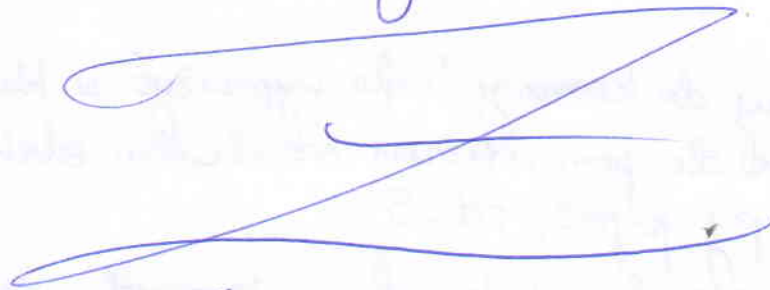

1.

Stella

2.

drank

3.

Tomczyk

4.

[Signature]

5.

[Signature]

6.

[Signature]

