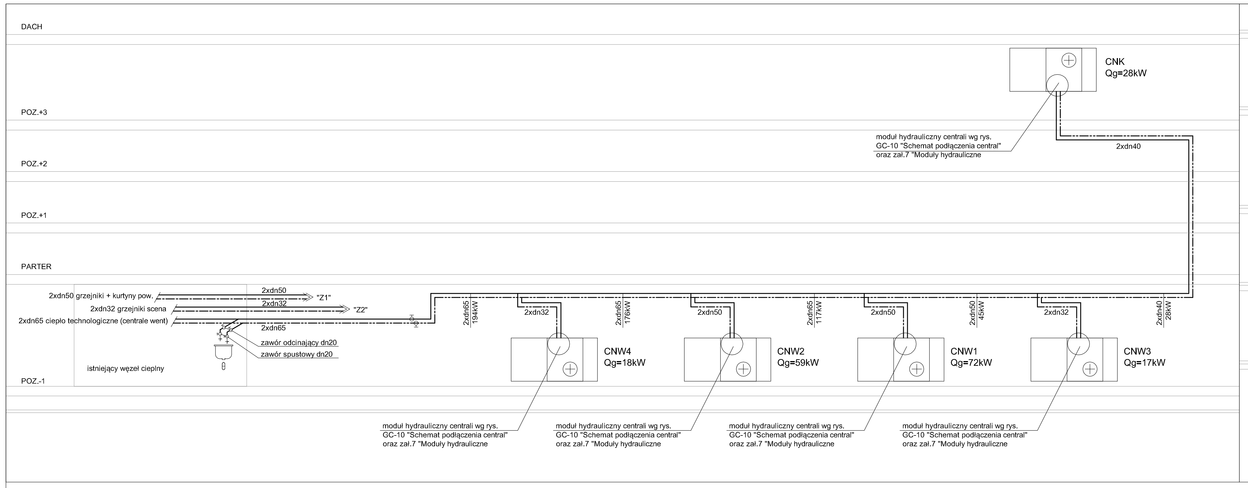

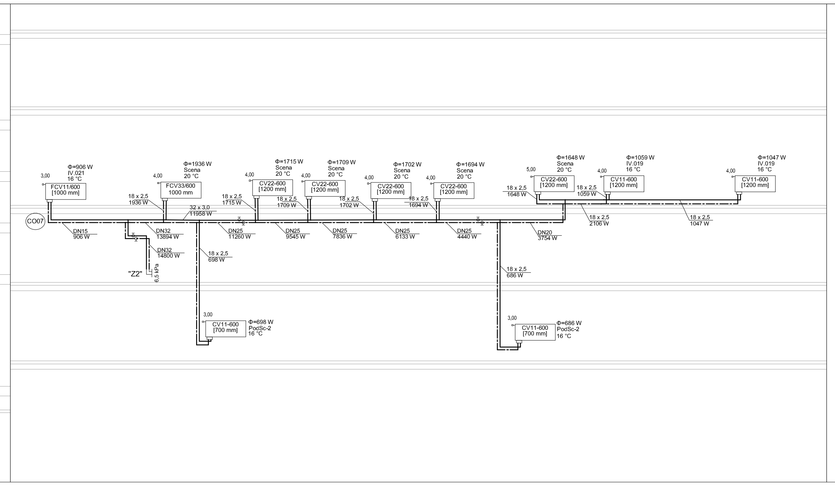

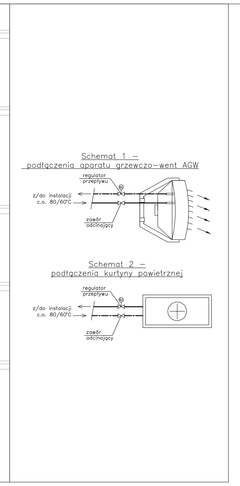

LEGENDA

- Ciepło technologiczne – zasilanie
- Ciepło technologiczne – powrót
- Centralne ogrzewanie – zasilanie
- Centralne ogrzewanie – powrót

nastawa
typ grzejnika, grubość/wysokość
parametry pomieszczenia
– obciążenie cieplne
– numer pomieszczenia
– temp. obliczeniowa

FCV 11/600 [400 mm] Φ=192 W IV.103z 20 °C

Typy grzejników:
FCV – Grzejnik wodny płytowy, z gładką płytą czołową, zintegrowany
CV – Grzejnik wodny płytowy, z płytą czołową standardową, zintegrowany
CV22 – Grzejnik wodny konwektowy, niezintegrowany
UWAGA: Dokładne parametry każdego grzejnika wg zał.8 "Zestawienie grzejników"

18 x 2.5 — opis dziurki
242 W — średnica
— moc
18 x 2.5 — Rura PE
DN15 — Rura stalowa
— podejście do rozdzielacza
— Pion C.O.
— Filtr
RR — regulator różnicy ciśnień (powrót) z zaworem równoważącym (zasilanie)
RP — Zawór regulacyjny
— Kurtyna powietrzna / aparat grzewczo-wentylacyjny
K03

UWAGA: W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi, a w najniższych zawory odwadniające.

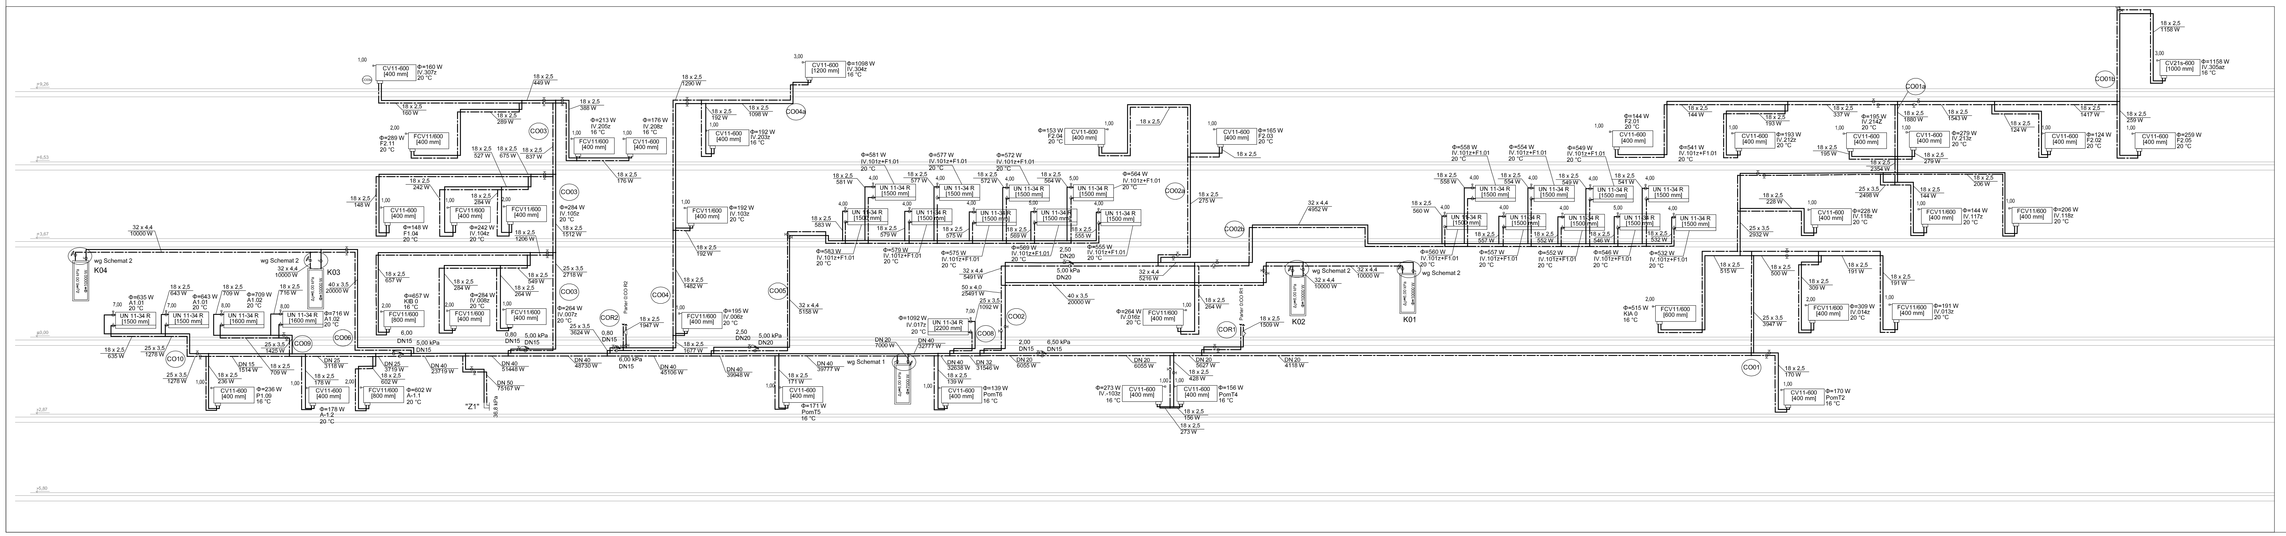

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAM AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR

TEATR WYBRZEŻE
80–834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT

Dostosowanie projektu Budynku Głównego Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z opracowaniami branżowymi, w tym technologii scenicznej
80–834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89
oraz
Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WARSZTAT ARCHITEKTURY
81-444 GDYNIA ul. Kopernika 30, tel./fax: (58) 620-40-28 www.wapa.pl pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. JACEK BUŁAT
upr. nr 47/85/PW

PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT BRANŻOWY
mgr inż. Karol Chwastek
upr. bud-POM/0032/POOS/08

SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY
mgr inż. Lucyna Grzeszkiewicz
upr. bud-POM/0241/POOS/09

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
C.O.	S1	P.W

RYSUNEK

SCHEMAT CO i CT

SKALA	NR RYSUNKU
–	GC–12 rew.A
DATA 30.12.2016	

NAZWA PLIKU
GC–12_schemat CO i CT_rew.A_2017–10–02.dwg