Istniejąca instalacja C.O. -
pozostawiona bez zmian

SZACHT MECHANIKI SCENY

IV.211z +20 °C
Φwym: 0 W

KIA +3 +16 °C
Φwym: 0 W

3,00 CV21s-600
[1000 mm]

CO01b

CNK [kuchnia]
(podwieszana)

IV.305az +16 °C
Φwym: 1156 W

IV.302z +20 °C
Φwym: 33 W

IV.308z +16 °C
Φwym: 0 W

Scena Pustka +3 +20 °C
Φwym: 0 W

S0.01Pustka +3 +20 °C
Φwym: 0 W

IV.307z +20 °C
Φwym: 46 W

1,00 CV11-600
[400 mm]

CO03a

IV.304z +16 °C
Φwym: 1098 W

KB+3 +16 °C
Φwym: 0 W

od wg rzutu dachu

CV11-600
[1200 mm]
3,00

CO04a

2xdn125

3 PIĘTRO

Szczegół podłączenia grzejnika płytowego
- rozprowadzenie C.O. pod stropem, zejście
do grzejnika w ścianie zewnętrznej.

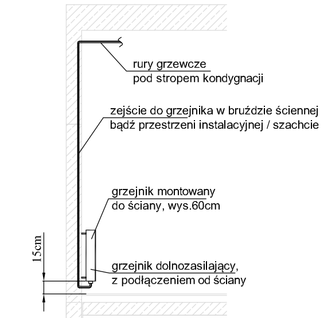

LEGENDA:

- Ciepło technologiczne - zasilanie
- Ciepło technologiczne - powrót
- Centralne ogrzewanie - zasilanie
- Centralne ogrzewanie - powrót
- Woda lodowa - zasilanie
- Woda lodowa - powrót
- Woda lodowa z glikolem - zasilanie
- Woda lodowa z glikolem - powrót
- Para przewodów freonowych - ciecz i gaz

FCV - Grzejnik wodny płytowy, z gładką płytą czołową, zintegrowany
FCV11-600 / 1000 mm / 3,00
- typ, grubość - wysokość grzejnika,
- długość grzejnika,
- nastawa wstępna

CV - Grzejnik wodny płytowy, z płytą czołową standardową, zintegrowany
CV11-600 / 1200 mm / 3,00
- typ, grubość - wysokość grzejnika,
- długość grzejnika,
- nastawa wstępna

UN - Grzejnik wodny kanałowy, niezintegrowany
UN 11-34 R / [2200 mm]
- typ, wymiary grzejnika,
- długość grzejnika,

UWAGA: Dokładne wymiary każdego grzejnika wg zał.8 "Zestawienie grzejników"

W1-1 +16 °C
Φwym 152 W
Opis pomieszczenia
- numer pom, ś.temp. obliczeniowa w pom,
- zapotrzebowanie na ciepło w pom.

Opis rur stalowych, średnica nominalna

Opis rur polietylenowych, średnica zew. x gr.ścianki

CO11 — Przejście CO przez strop międzykondygnacyjny

Grzejnik elektryczny wraz z opisem
- moc grzejnika

Zawór odcinający wraz z zaworem spustowym

Regulator różnicy ciśnień (powrót) i zawór równoważący (zasilanie)

Zawór regulacyjny

F1 — piony przewodów freonowych

SPLIT-1 — split

JZ-1 — jednostka zawnętrzna splitu

K03 — kurtyna powietrzna

IV002z_u
14,5 m² D 0,20
opis obszaru ogrzewania podłogowego
nazwa pom., powierzchnia [m2], rozstaw [m]

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80-834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Dostosowanie projektu Budynku Głównego Teatru Wybrzeże przy ul. sw. Ducha 2 w Gdańsku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z opracowaniami branżowymi, w tym technologii scenicznej
80-834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89
oraz
Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-69; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. JACEK BUŁAT
upr. nr 47/85/PW
PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89
PROJEKTANT BRANŻOWY
mgr inż. Karol Chwastek
upr. bud.POM/0032/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY
mgr inż. Lucyna Jędrzejewska
upr. bud.POM/0241/POOS/09

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
C.O.	S1	PW

RYSUNEK
RZUT PIĘTRA III

SKALA	NR RYSUNKU
1:100	GC-06 rew.B
DATA 30.12.2016	

NAZWA PLIKU
GC-1_7_rzuty_rew.B_2017-10-02.dwg