SZCZEGÓŁ "A"
Usytuowanie grzejnika kanałowego
w pom. Foyer na I piętrze

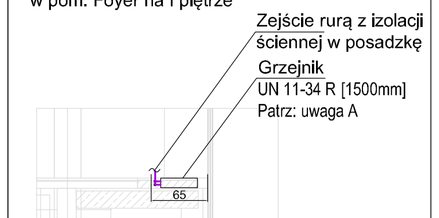

SZCZEGÓŁ "B"
Usytuowanie grzejnika kanałowego
w pom. księgarni i portierni

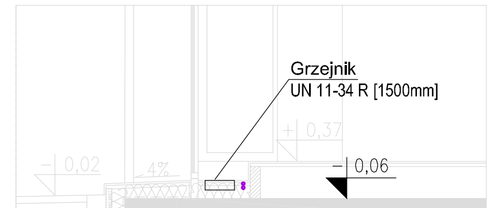

Szczegół podłączenia grzejnika płytowego
- rozprowadzenie C.O. pod stropem, zejście
do grzejnika w ścianie zewnętrznej.

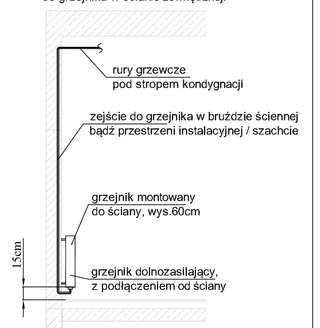

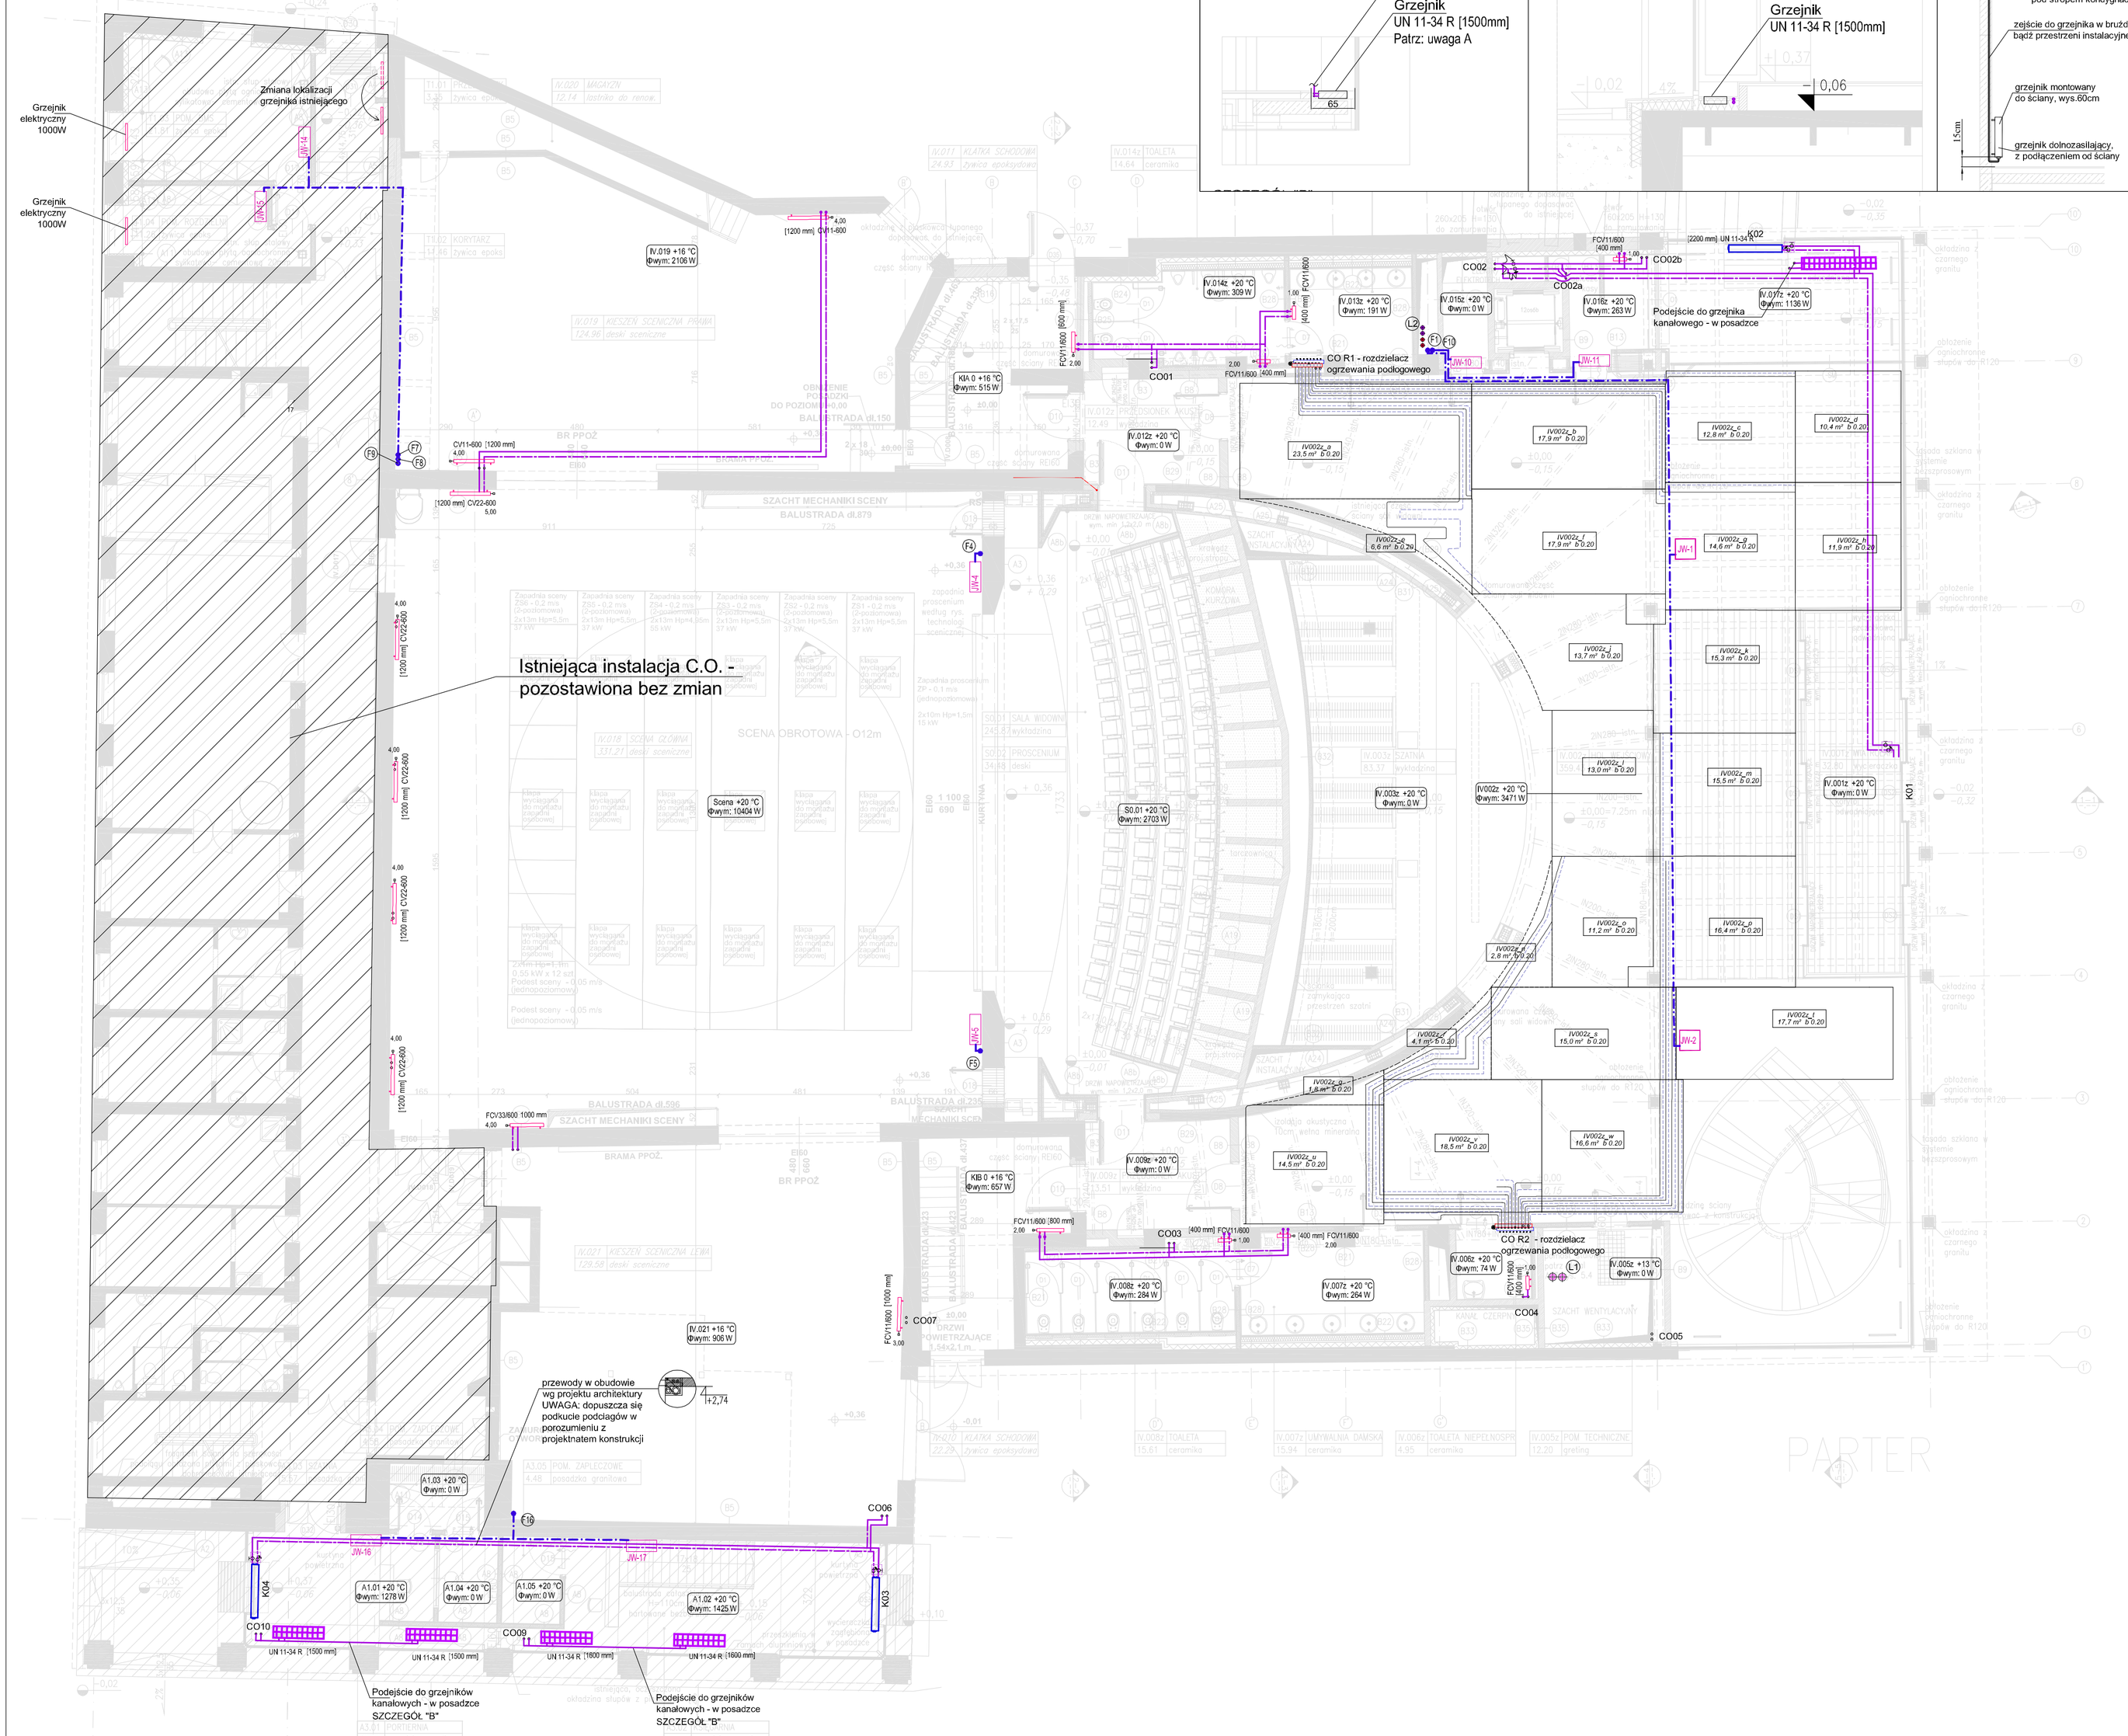

LEGENDA:

- Ciepło technologiczne - zasilanie
- Ciepło technologiczne - powrót
- Centralne ogrzewanie - zasilanie
- Centralne ogrzewanie - powrót
- Woda lodowa - zasilanie
- Woda lodowa - powrót
- Woda lodowa z glikolem - zasilanie
- Woda lodowa z glikolem - powrót
- Para przewodów freonowych - ciecz i gaz
- FCV - Grzejnik wodny płytowy, z gładką płytą czołową, zintegrowany
  FCV11-600 1200 mm 3,00 - typ, grubość - wysokość grzejnika, - długość grzejnika, - nastawa wstępna
- CV - Grzejnik wodny płytowy, z płytą czołową standardową, zintegrowany
  CV11-600 1200 mm 3,00 - typ, grubość - wysokość grzejnika, - długość grzejnika, - nastawa wstępna
- UN - Grzejnik wodny kanałowy, niezintegrowany
  UN 11-34 R [2200 mm] - typ, wymiary grzejnika, - długość grzejnika,

UWAGA: Dokładne wymiary każdego grzejnika wg zał.8 "Zestawienie grzejników"

- W1-1 +16 °C Φwym: 152 W — Opis pomieszczenia - numer pom. i temp. obliczeniowa w pom. - zapotrzebowanie na ciepło w pom.
- Opis rur stalowych, średnica nominalna
- Opis rur polietylenowych, średnica zew. x gr.ścianki
- CO11 — Przejście CO przez stop międzykondygnacyjny
- Grzejnik elektryczny wraz z opisem - moc grzejnika
- Zawór odcinający wraz z zaworem spustowym
- Regulator różnicy ciśnień (powrót) i zawór równoważący (zasilanie)
- Zawór regulacyjny
- F1 — piony przewodów freonowych
- SPLIT-1 — split
- JZ-1 — jednostka zewnętrzna splitu
- K03 — kurtyna powietrzna
- IV002z_u 14,5 m² b 0.20 — opis obszaru ogrzewania podłogowego, nazwa pom., powierzchnia [m2], rozstaw [m]

uwaga A:
Grzejnik na zamówienie. Wymiennik grzejnika UN-11-34 zamontowany w wannie o wymiarach 1500x420x110mm

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
TEATR WYBRZEŻE
80–834 GDAŃSK
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT
Dostosowanie projektu Budynku Głównego Teatru Wybrzeże przy ul. św. Ducha 2 w Gdańsku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014 do rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz z opracowaniami branżowymi, w tym technologii scenicznej
80-834 Gdansk, działki nr 234/1, 235, 236, 237, 238/4; obr. 89
oraz
Przebudowa widowni dużej sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku
dz. nr 1/1, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236 – obr. 89

WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY PRACOWNIA AUTORSKA
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. JACEK BUŁAT
upr. nr 47/85/PW

PROJEKTANT
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT BRANŻOWY
mgr inż. Karol Chwastek
upr. bud.POM/0032/POOS/08

SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY
mgr inż. Lucyna Jędrzejewska
upr. bud.POM/0241/POOS/09

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
C.O.	S1	PW

RYSUNEK
RZUT PARTERU

SKALA	NR RYSUNKU
1:100	GC–03 rew.B
DATA 30.12.2016	

NAZWA PLIKU
GC–1_7_rzuty_rew.B_2017–10–02.dwg